

Contrôle Poteau Incendie n° 641300001

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 11/16/2020

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 14.5

Pression dynamique (bars) : 7

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires : volant de manoeuvre tres dur

Adresse : HAMEAU DE GARLATZ

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Pam-Ajax

Statut : Public

Dernière opération : 11/16/2020

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300002

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 11/16/2020

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 11.5

Pression dynamique (bars) : 8.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 30

Commentaires : haie empeche ouvrir le capot

Adresse : CHEMIN RURAL DIT D'ERRAMOUNTEQUIA

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 11/16/2020

Diamètre (en mm) : 80

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300003

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/14/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 4

Pression dynamique (bars) : 1

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires : capot casse

Adresse : ROUTE DE COURLECOU

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude-Choc

Statut : Public

Dernière opération : 6/14/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Oui

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300004

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/14/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 5

Pression dynamique (bars) : 0.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 23

Commentaires : roche genant l'appareil de mesure essaie fait au tuyau plus appareil

Adresse : ROUTE DE GARLATZ

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/14/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Non

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300005

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/14/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 4.5

Pression dynamique (bars) : 2

Débit sous 1 bar (m³/h) : 30

Commentaires : cloture genante et manque un bouchon 65 dn

Adresse : ROUTE NATIONALE NO 111

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard

Statut : Public

Dernière opération : 6/14/2021

Diamètre (en mm) : 80

Conformité : Oui

Présence bouchon : Non

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300006

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/14/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 9

Pression dynamique (bars) : 8.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : ROUTE NATIONALE NO 111

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Statut : Prive

Dernière opération : 6/14/2021

Conformité : Oui

Disponibilité : Oui

Accessibilité : Oui

Marque appareil : Bayard Composite

Diamètre (en mm) : 100

Présence bouchon : Oui

Coffre endommagé : Non

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300007

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/16/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 8.5

Pression dynamique (bars) : 3.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires : Il faut appeler la douane pour accéder au PI ou par l'autoroute en payant

Adresse : AUTOROUTE A63 DE LA COTE BASQUE

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-Emeraude

Statut : Prive

Dernière opération : 6/16/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Non

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300008

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/16/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 5

Pression dynamique (bars) : 0

Débit sous 1 bar (m³/h) : 37

Commentaires :

Adresse : CHEMIN D'ARRUNTZ

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/16/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Non

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300009

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 4.5

Pression dynamique (bars) : 0

Débit sous 1 bar (m³/h) : 50

Commentaires :

Adresse : RD 258

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Conformité : Non

Disponibilité : Oui

Accessibilité : Oui

Marque appareil : Bayard-Emeraude

Diamètre (en mm) : 100

Présence bouchon : Oui

Coffre endommagé : Non

Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300010

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 6.5

Pression dynamique (bars) : 1.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : ROUTE NATIONALE NO 258 HERRI ALDE

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Oui

Accessibilité : Oui


Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300011

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement

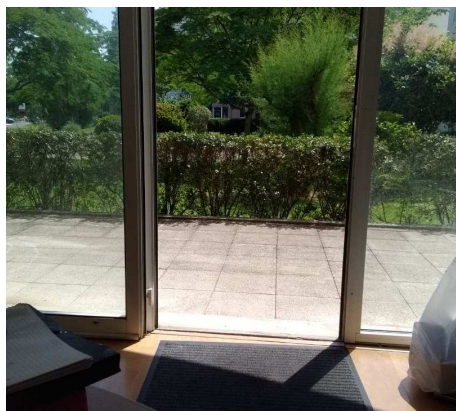

Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 4.5

Pression dynamique (bars) : 2

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : VOIE COMMUNALE NO 2 DITE D'ARUNTZ

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Conformité : Oui

Disponibilité : Oui

Accessibilité : Oui

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Diamètre (en mm) : 100

Présence bouchon : Oui

Coffre endommagé : Non

Etat peinture : Mauvais

Contrôle Poteau Incendie n° 641300012

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 10.5

Pression dynamique (bars) : 0

Débit sous 1 bar (m³/h) : 46

Commentaires :

Adresse : CHEMIN DE LA FORET

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Non

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300013

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 10.5

Pression dynamique (bars) : 2.5

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : CHEMIN DE LA FORET

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Conformité : Oui

Disponibilité : Oui

Accessibilité : Oui

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Diamètre (en mm) : 100

Présence bouchon : Oui

Coffre endommagé : Non


Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300014

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement

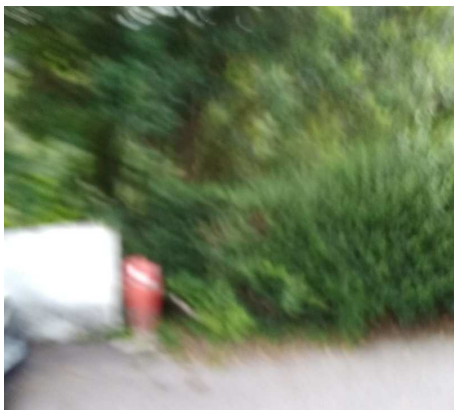

Date épreuve : 6/16/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 7

Pression dynamique (bars) : 1

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : LOTISSEMENT BELOQUI

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/16/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300015

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 3.25

Pression dynamique (bars) : 3

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : Cidrerie / Route nationale

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : BAYARD

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300017

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 11.5

Pression dynamique (bars) : 8

Débit sous 1 bar (m³/h) : 60

Commentaires :

Adresse : ROUTE DE COURLECOU

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Marque appareil : Bayard-Emeraude

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Oui

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Non

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Bon



Contrôle Poteau Incendie n° 641300018

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/16/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 4.5

Pression dynamique (bars) : 0

Débit sous 1 bar (m³/h) : 41

Commentaires : le pi pas signale sur base clicmap

Adresse :

Description de l'ouvrage

Date de pose :

Marque appareil : Bayard

Statut : Public

Dernière opération : 6/16/2021

Diamètre (en mm) : 100

Conformité : Non

Présence bouchon : Oui

Disponibilité : Oui

Coffre endommagé : Oui

Accessibilité : Oui

Etat peinture : Mauvais



Contrôle Poteau Incendie n° 641300019

Commune : 64130 (BIRIATOU)

Photo dans son
environnement



Date épreuve : 6/15/2021

À : 64130 (BIRIATOU)

Par : CORNEC Philippe

Mesures

Pression statique (bars) : 15

Pression dynamique (bars) : 0

Débit sous 1 bar (m³/h) : 58

Commentaires : non conforme

Adresse : GAZTELU BERRI

Description de l'ouvrage

Date de pose : 0

Statut : Public

Dernière opération : 6/15/2021

Conformité : Non

Disponibilité : Oui

Accessibilité : Oui

Marque appareil : Bayard-
Emeraude

Diamètre (en mm) : 100

Présence bouchon : Oui

Coffre endommagé : Non

Etat peinture : Bon

